



Jakość wody surowej (wartości średnie):

- odczyn pH = 7,2
- mangan = 0,23 mg/l_L
- żelazo = 3,19 mg/l_L
- jon amonowy = 0,25 mgN/l_L
- białka = 53 mg/l_L
- twardość = 137 mg/l_L
- zasadowość = 4,69 mval/l_L


NAPOWIETRZANIE WODY

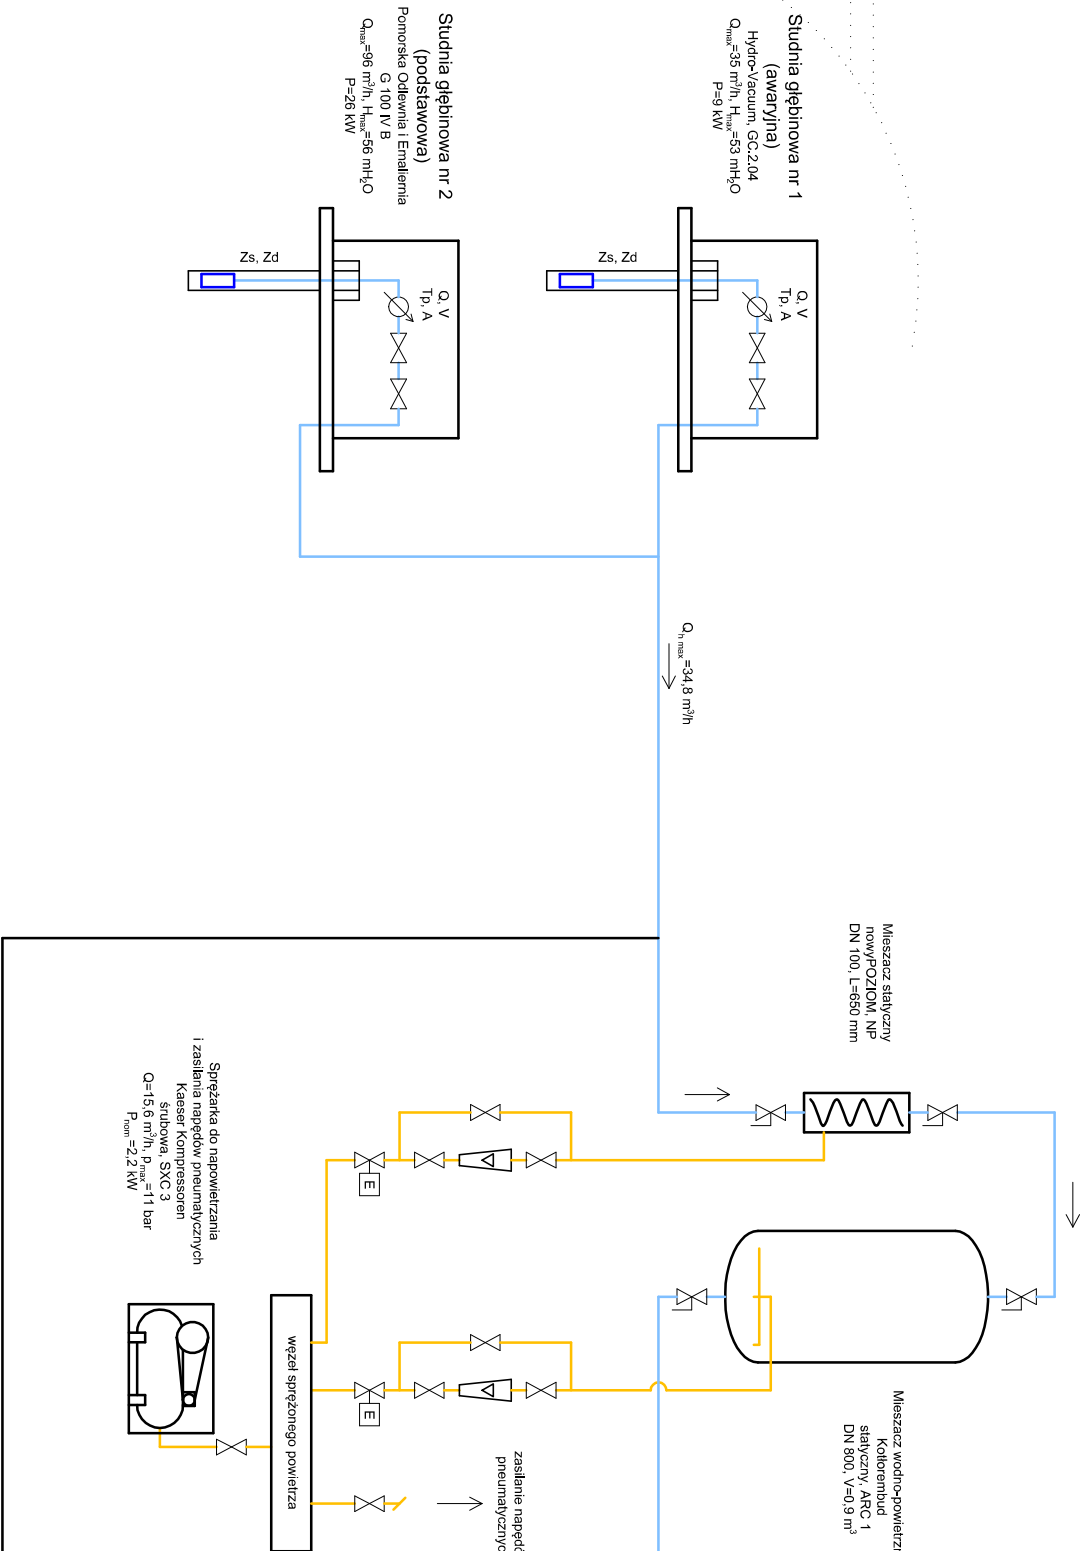


FILTRACJA CIŚNIENIOWA I STOPNIA

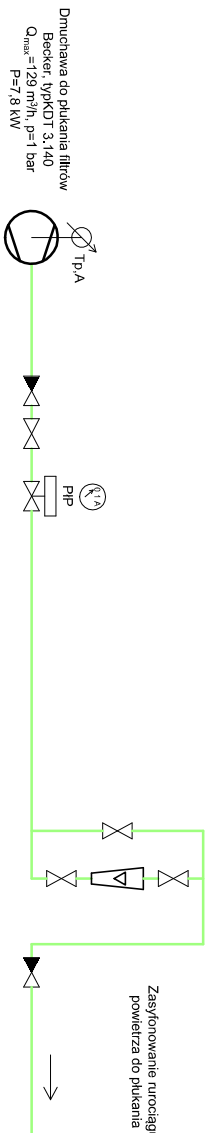

FILTRACJA CIŚNIENIOWA II STOPNIA

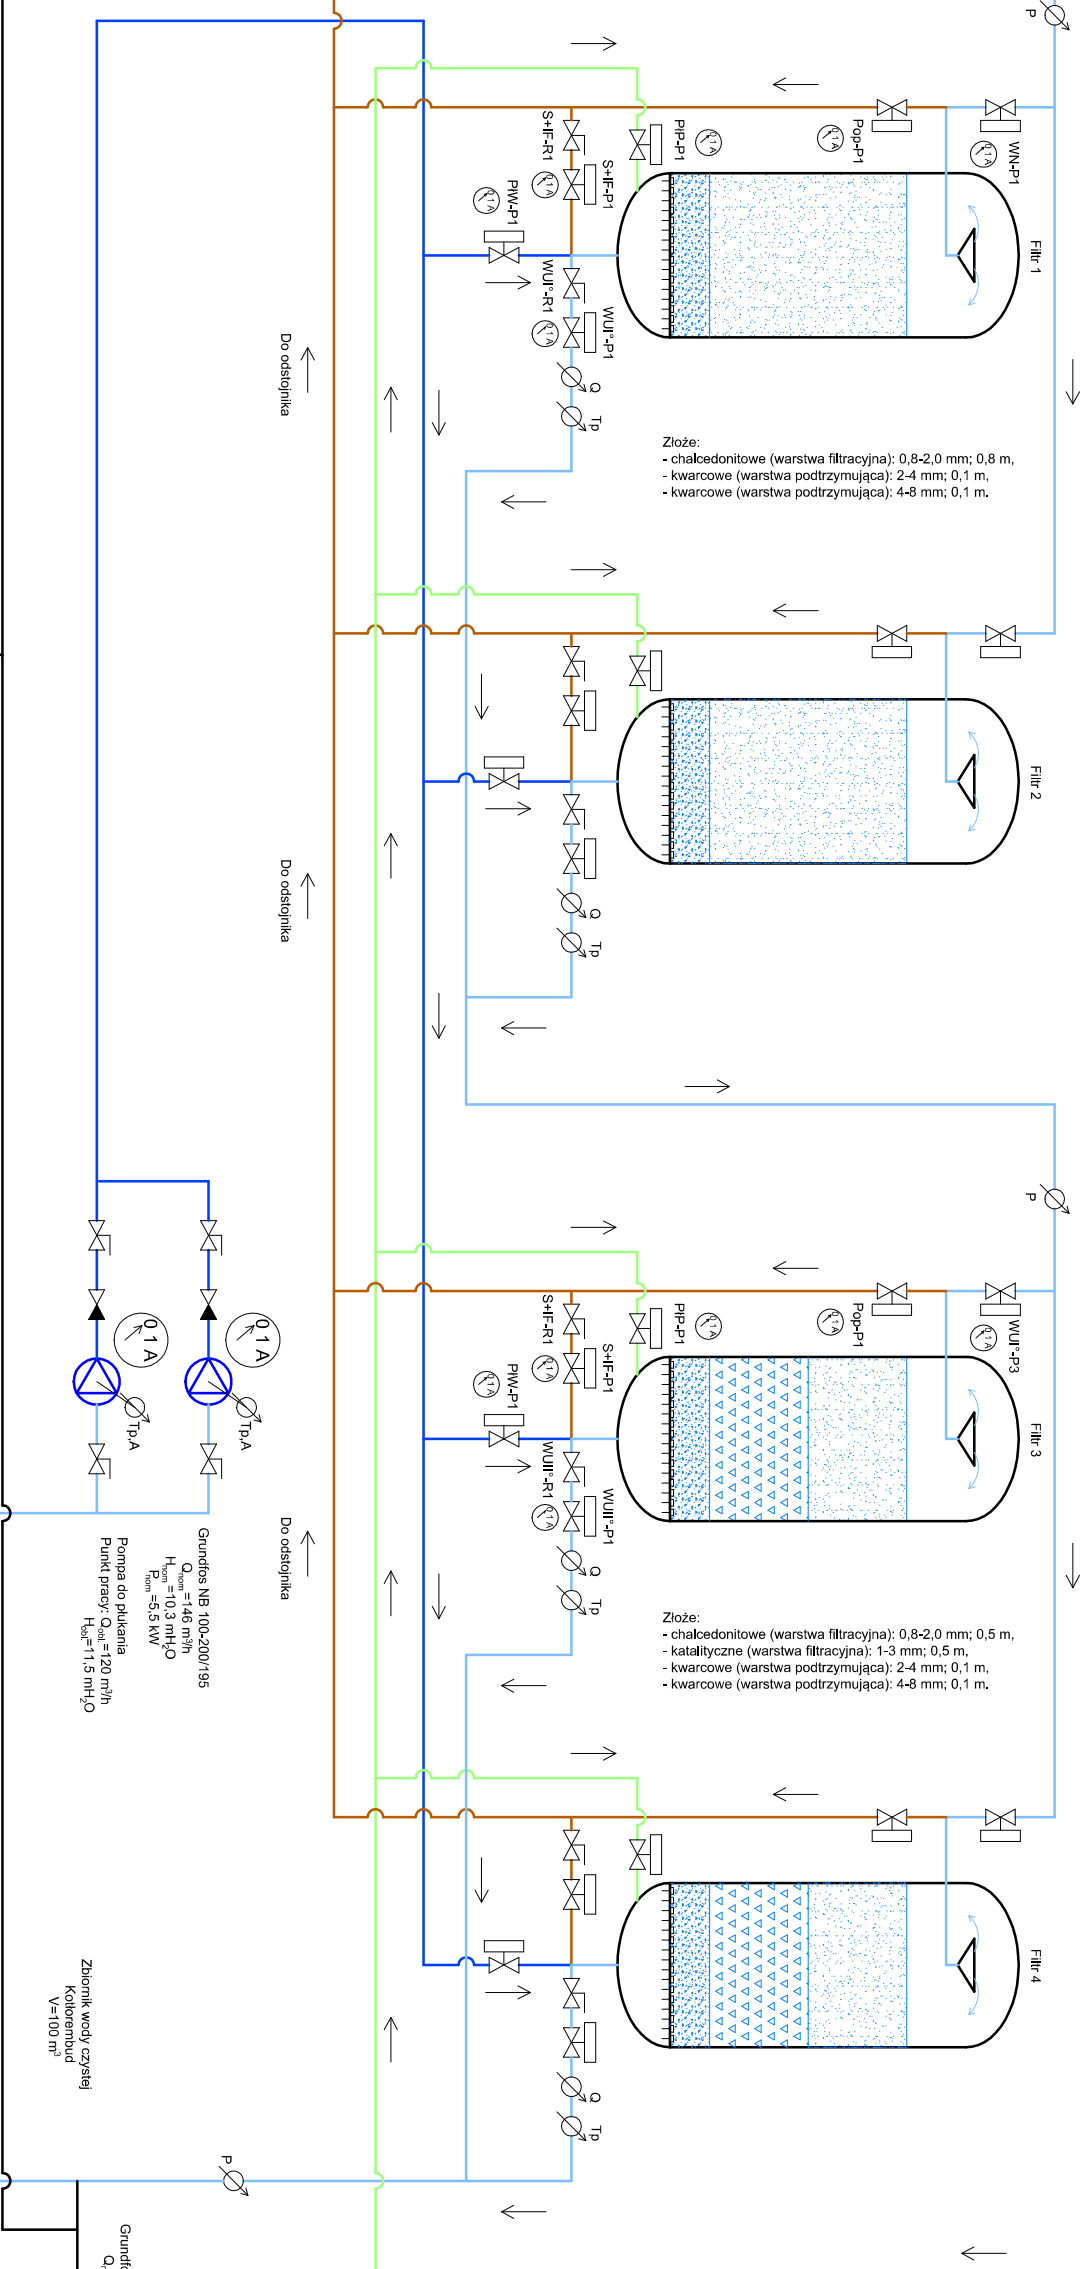

Istniejący odczytyk wód popływających

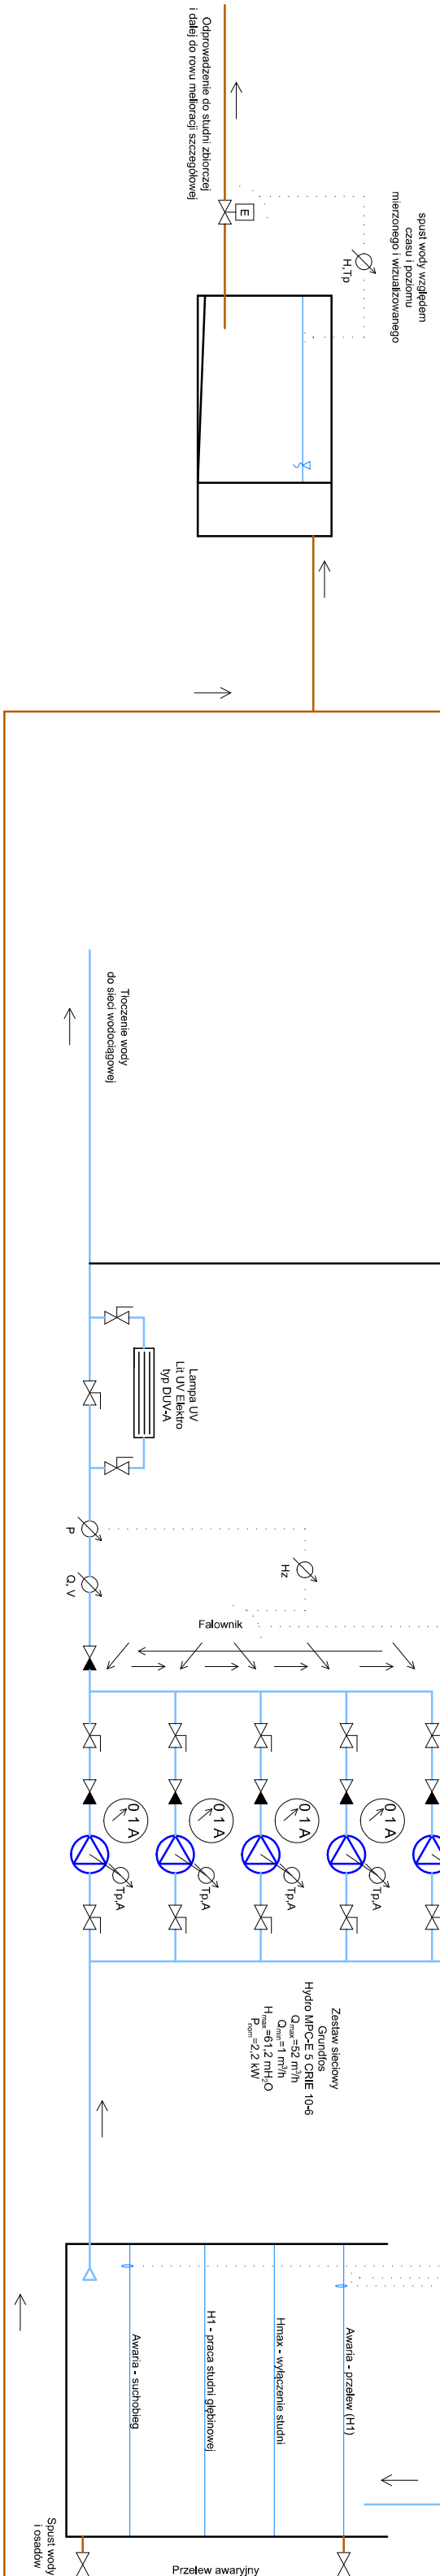

- OZNACZENIA:**
- Zd - pomiar zmiennych dynamicznych
 - Zd - pomiar zmiennych statycznych
 - V - objętość wody (wodomierz z kontaktem)
 - Hz - pomiar natężenia prądu
 - P - ciśnienie
 - WS - woda surowa
 - WU - woda uzdatniona
 - SUF - woda surowa
 - PP - płuwanie powietrzem
 - NaOH - woda z wodorotlenkiem sodu
 - PR - popływający potęgający

- woda surowa
- woda do pływania
- powietrze do pływania
- popływający i wody spustowe
- spływy powietrzne
- sygnal

Ul. Powstańców Wielkopolski 24		NENTECH S.C.	
62-300 Włocławek		5 C.	
tel. 691 663 350, 691 737 853			
biuro@nentech.pl			
Opracował	dr inż. Łukasz Weber	podpis	
Opracował	mgr inż. Karol Szambelan	podpis	
Opracował	mgr inż. Paulina Augustyniak	podpis	
Projektant	inż. Ryszard Szambelan	podpis	
Objekt	Stacja Uzdatniania Wody w m. Kopolino	skala	
Typ projektu	Schemat technologiczny	data	05.2013
Inwestor	Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagorowie, ul. Przemysłowa 3	rys. nr	